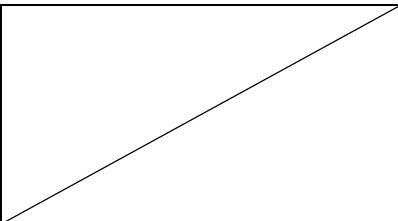


第 2 号様式（第 7 条関係）

ブロック塀等の点検表

塀の概要

所 在 地	国見町		
地盤からの高さ	メートル	道路に面する 塀の延長	メートル

点 検 項 目		□コンクリートブロック塀	□組積造 (レンガ塀、石塀など)	調 査 結 果	
				適 合	不適合
外 観 調 査	高 さ	塀の高さは 2. 2m 以下	塀の高さは 2. 2m 以下	は い	いいえ
	厚 さ	塀の高さが 2m 以下の場合、 厚さ 10 cm以上	塀の高さの 1/10 以上	は い	いいえ
		塀の高さが 2m を超える場合、 厚さ 15 cm以上			
	控 壁	塀の高さが 1. 2m を超える場合、 塀の長さ 3. 4m 以下ごとに、 塀の高さの 1/5 以上の長さの 控壁がある	塀の長さ 4m ごとに、塀の厚さ の 1. 5 倍以上の長さの控壁が ある	は い	いいえ
	基 礎	コンクリートの基礎がある	コンクリートの基礎がある	は い	いいえ
	健全性	1. 0 mm以上の亀裂がある	1. 0mm 以上の亀裂がある	は い	いいえ
傾き、ひび割れ、ぐらつきがある		傾き、ひび割れ、ぐらつきがある	は い	いいえ	
※上記の外観調査で全て「はい」の場合のみ以下の点検項目を回答してください。					
鉄 筋	塀の中に直径 9mm 以上の鉄筋 が、縦横とも 80 cm以下の間隔 で配筋されており、縦筋は壁 頂部及び基礎の横筋に、横筋 は縦筋にそれぞれかぎ掛けさ れている。			は い	いいえ
基 礎 の 根入れ深さ	塀の高さが 1. 2m 超の場合のみ 基礎の根入れ深さが 30 cm以上 である。	基礎の根入れは 20 cm 以上である。		は い	いいえ
特 記 事 項	※その他、危険と思われる状況があれば記入してください。				
評 価	上記項目のうち、ひとつでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。				